

Relatório Megôhmetro

1. Informações do teste

ID: 7128

Tipo do teste: Teste de tensão constante

Motivo da interrupção: Teste finalizado

Tensão aplicada: 1996 V


Tempo de teste: 10 min

Temperatura: 30 °C

2. Resultados

Resistência	Valor medido	Valor compensado para 40°C
R(15s)	4.57 GOhm	4.01 GOhm
R(30s)	6.22 GOhm	5.46 GOhm
R(60s)	8.75 GOhm	7.67 GOhm
R(600s)	24.7 GOhm	21.6 GOhm
R(Final)	24.5 GOhm	21.5 GOhm

DAR	PI
1.41	2.82

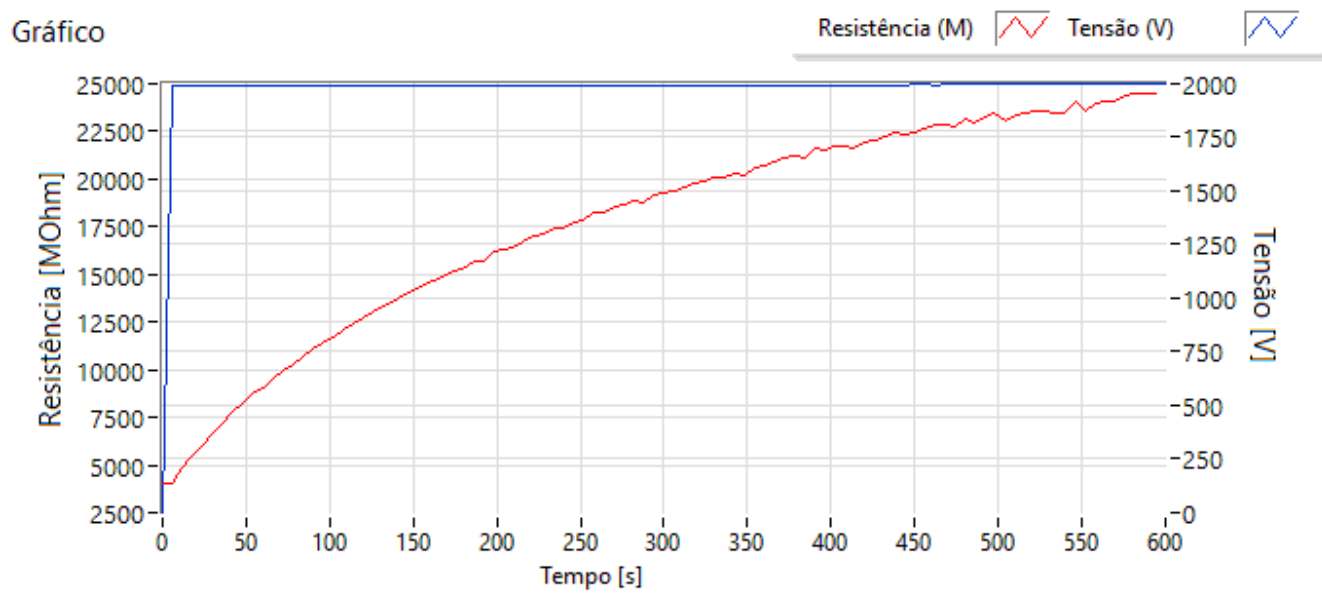

De acordo com IEEE Std 43-2013