

# Relatório Megôhmetro

## 1. Informações do teste

ID: 7738

Tipo do teste: Teste de tensão constante

Motivo da interrupção: Teste finalizado

Tensão aplicada: 2040 V


Tempo de teste: 10 min

Temperatura: 30 °C

## 2. Resultados

| Resistência | Valor medido | Valor compensado para 40°C |
|-------------|--------------|----------------------------|
| R(15s)      | 2.76 GOhm    | 2.42 GOhm                  |
| R(30s)      | 3.59 GOhm    | 3.15 GOhm                  |
| R(60s)      | 5.16 GOhm    | 4.52 GOhm                  |
| R(600s)     | 9.91 GOhm    | 8.69 GOhm                  |
| R(Final)    | 9.81 GOhm    | 8.61 GOhm                  |

| DAR  | PI   |
|------|------|
| 1.44 | 1.92 |

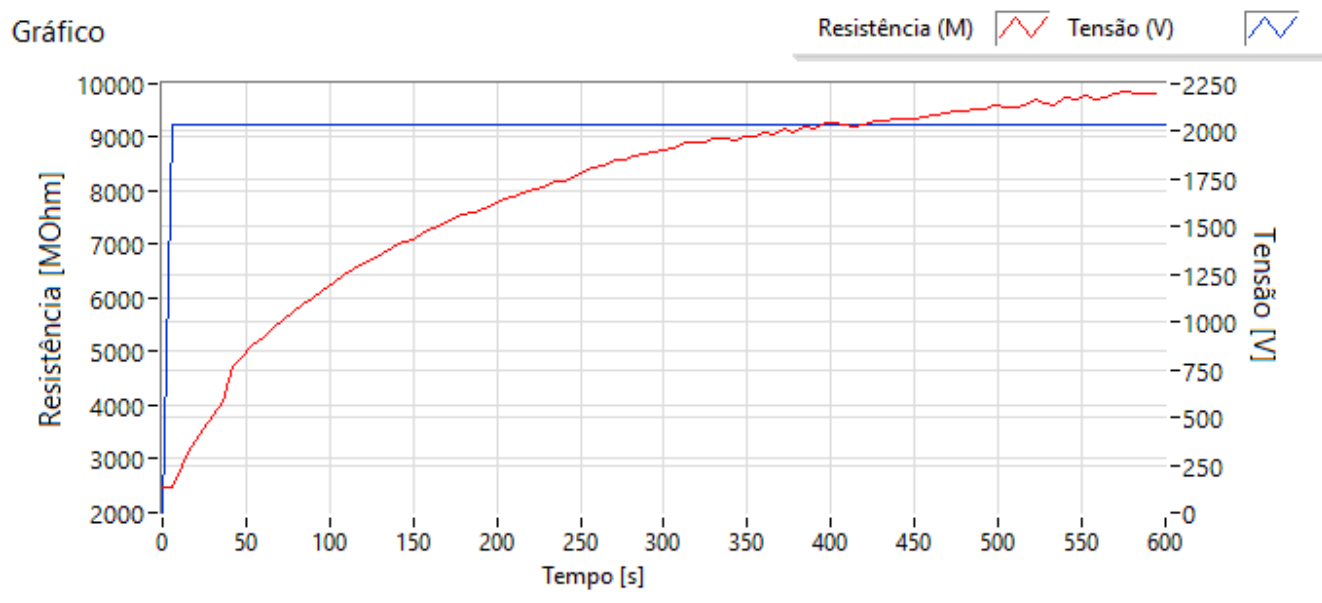

De acordo com IEEE Std 43-2013