



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7803
Item: 3 CABOS BOBINA 3.500
Grupo: 3 CABOS BOBINA 3.500
Nº do Teste: 07897
Data: 08:58 10/04/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 90 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:


N.S.:
Po[cv]: 100
Vn[V]: 220/380/440
In[A]: 238/138/119
Rot.[rpm]: 3.560
Carc.: 250 S/M

3 Resumo de Resultados:


Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/2; 2/3; 3/1	3500V	Aprov.	2.3(10.0)	0.8(10.0)	0.1(10.0)	0.1(10.0)
COMPARATIVO	1/2; 2/3; 3/1	3500V	Aprov.	2.3(10.0)	0.8(10.0)	0.1(10.0)	0.1(10.0)
COMPARATIVO	1/2; 2/3; 3/1	3500V	Aprov.	2.3(10.0)	0.8(10.0)	0.1(10.0)	0.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

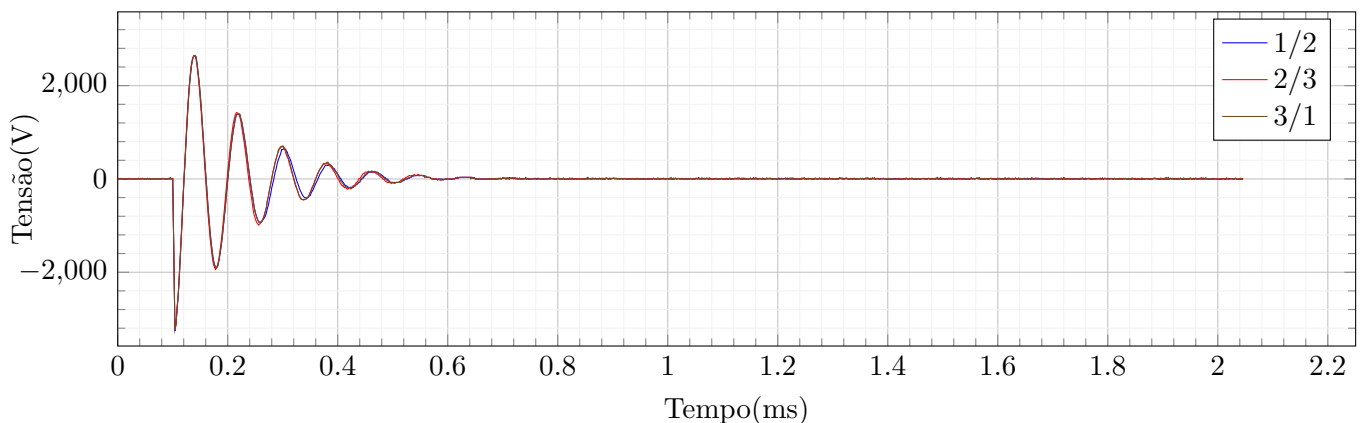

4.2 Gráfico COMPARATIVO:

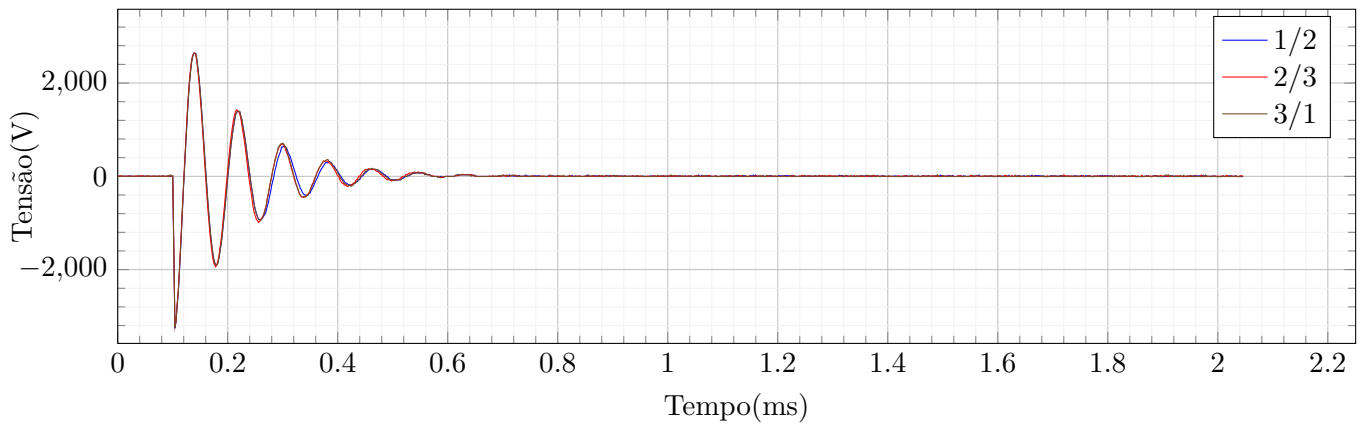

4.3 Gráfico COMPARATIVO:

