

Relatório Megôhmetro

1. Informações do teste

ID: 7487

Tipo do teste: Teste de tensão constante

Motivo da interrupção: Teste finalizado

Tensão aplicada: 2000 V


Tempo de teste: 1 min

Temperatura: 30 °C

2. Resultados

Resistência	Valor medido	Valor compensado para 40°C
R(15s)	188 MOhm	165 MOhm
R(30s)	208 MOhm	182 MOhm
R(60s)	221 MOhm	194 MOhm
R(600s)	0 MOhm	0 MOhm
R(Final)	221 MOhm	194 MOhm

DAR	PI
1.06	0.00

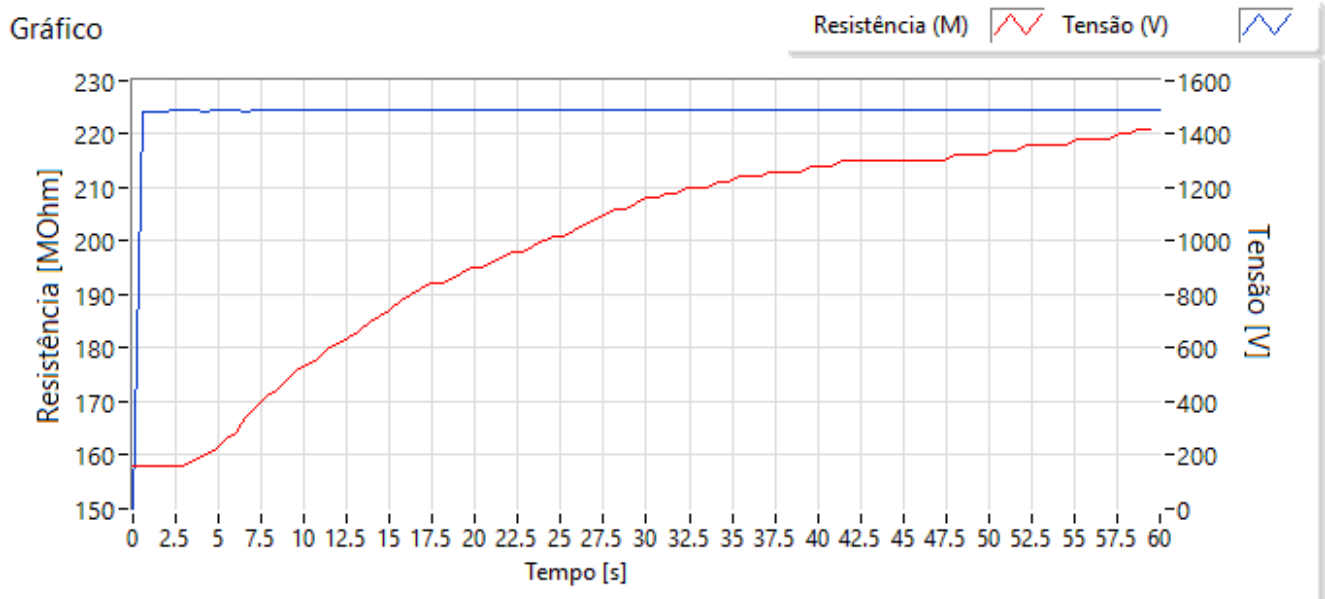

De acordo com IEEE Std 43-2013